


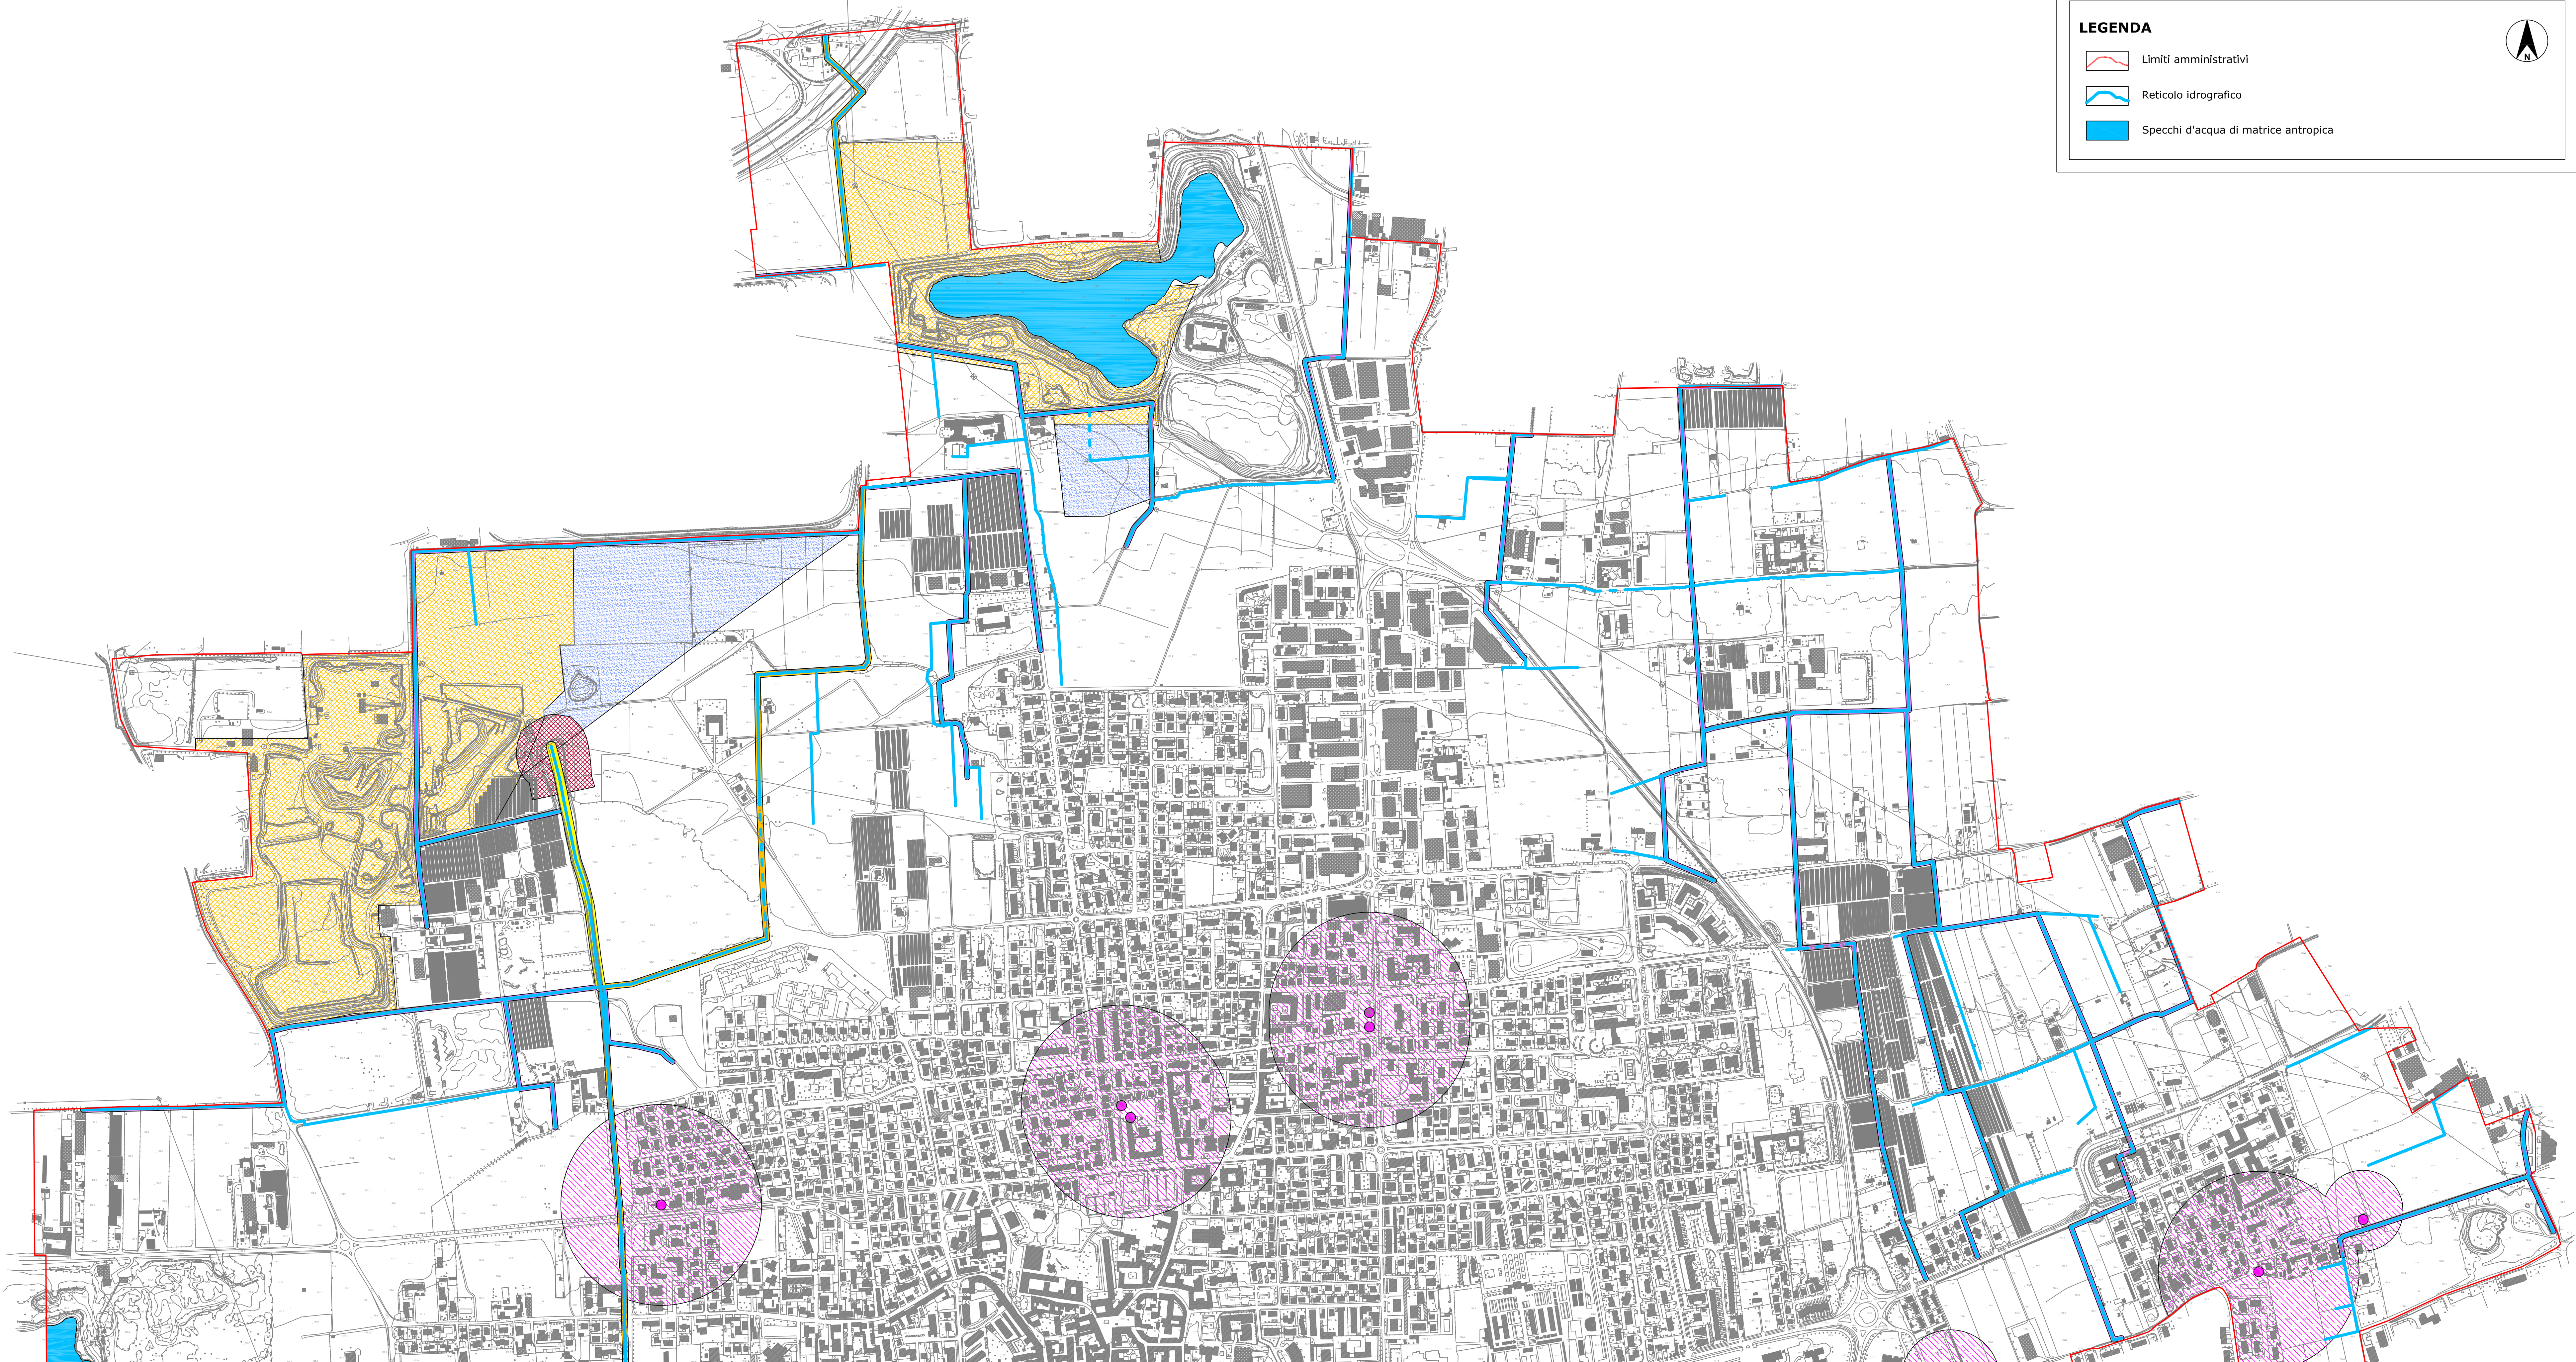

LEGENDA

Limiti amministrativi

Reticolo idrografico

Specchi d'acqua di matrice antropica

Comune di Cernusco sul Naviglio
Provincia di Milano

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
a supporto della Variante n° 1 del PGT
Programmazione Urbanistica riferita al Settore Commerciale
Criteria ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, N° 12, D.G.R. n° 8/7374 del 28 maggio 2008, D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011

Il Sindaco:

Il Segretario Comunale:

Consegna: Luglio 2013

Approvazione:

Elaborato n° 73

Tavola 8b
Carta dei vincoli

Scala 1:5.000

Professionista incaricato:
Dott. Carlo Daniele Leoni
geologo

Via Manzoni, 16
20060 Basiglio (MI)
tel.: 0295763037
fax: 0295761942
e-mail: info@georbor.it
Sito web: www.georbor.it

8b

Consulenti e collaboratori:
Informatizzazione elaborati cartografici:
Dott. Daniele Pizzigoni

SISTEMA DEI VINCOLI

Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili

Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici - 10 metri
(Ai sensi del D.P.R. 236/88 modificato dal D.Lgs. 152/1999, 258/2000, D.G.R. 10 aprile 2003 e dell' art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152)

Area di rispetto dei pozzi pubblici comunali individuata con criterio geometrico - raggio pari a m. 200 o temporale
(Ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996, D.G.R. 10 aprile 2003 e D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006)

Vincoli di polizia idraulica

Fascia di rispetto del Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica: Naviglio Martesana - 10 metri
Ai sensi del R.R. 8/02/10 n.3 e D.G.R. 25/10/12 n. IX/4287

Fascia di rispetto del Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica: Colatore secondario Villorosi - 6 metri
Ai sensi del R.R. 8/02/10 n.3 e D.G.R. 25/10/12 n. IX/4287

Fascia di rispetto del Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica: Colatore terziario Villorosi - 5 metri
Ai sensi del R.R. 8/02/10 n.3 e D.G.R. 25/10/12 n. IX/4287

Fascia di rispetto del Reticolo Idrografico Minore: Fontanile Lodi (competenza comunale) - 10 metri
Ai sensi della D.G.R. 25/10/12 n. IX/4287

N.B. Le fasce di rispetto riportate nel presente documento cartografico dovranno sempre essere verificate attraverso una misura diretta effettuata in campo a partire dal ciglio superiore della riva incisa o, dove presente, dal limite della circonferenza esterna della dorsale del tratto intubato.

Fascia di rispetto delle testate dei fontanili - 50m misurata dall'orlo della testa e lungo l'asta per una fascia non inferiore a metri 25.
(Ai sensi dell' art. 34 delle NDA del PTCP della Provincia di Milano)

Vincoli derivanti da attività estrattiva

Ambiti Territoriali Estrattivi attivi: coltivazione di ghiaia e sabbia
(Ai sensi dell' Allegato A, Piano Cave della Provincia di Milano)

Cava di recupero: coltivazione di ghiaia e sabbia per ripristino ambientale
(Ai sensi dell' Allegato B, Piano Cave della Provincia di Milano)

Giacimenti sfruttabili caratterizzati da litologia prevalentemente ghiaiosa - sabbiosa
(Ai sensi dell' Allegato D, Piano Cave della Provincia di Milano)