

CONSORZIO CEVEDALE - BASSANO

con sede in

Piazza Giacomo Matteotti n. 8, Cernusco sul Naviglio (MI)

**Città di Cernusco sul Naviglio
Provincia di Milano**

PIANO ATTUATIVO m1_3 Via Cevedale, Cernusco sul Naviglio

U17

Valutazione previsionale di clima acustico



Ubistudio srl

Via Paullo, 4-20135 Milano

02.5456591 / 819

info@ubistudio.it - www.ubistudio.it

Arch. Alessandro Ali - *Responsabile di progetto*

Arch. Danilo Ercoli e Arch. Maddalena Lama

Consulenti

Studio Latis architetti - *progetto architettonico edificio pubblico*

L&S Studio Tecnico S.r.l. - *computi, progetto strutture / impianti / sottoservizi*

Ing. Bruno Cabbizzosu - *progettazione impianti elettrici*

Ing. Alessandro Marzi - *acustica edificio pubblico*

Arch. Walter Torriani - *prevenzione incendi edificio pubblico*

Dott. Geol. Marco Parmigiani - *progetto di invarianza idraulica e idrologica / relazione geologica e geotecnica edificio pubblico*

Geom. Marco Perego - *rilievo e catasto*

Ing. Francesca Sirtori - *studio di mobilità*

Ing. Sebastiano Gatto - *valutazione previsionale clima acustico*

Dott. Forestale Enrico Pozzi - *impianto di irrigazione*



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Progetto:	PIANO ATTUATIVO M1-03, CON REALIZZAZIONE DI N.9 EDIFICI RESIDENZIALI E DI N.1 EDIFICO COMUNALE ADIBITO AD ASILO O SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Ubicazione:	VIA CEVEDALE / VIA BASSANO CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Committente:	CONSORZIO CEVEDALE - BASSANO Con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Giacomo Matteotti n°8 C.F. 11335430960

Integrazione 01 del 17/04/2024

Tecnico Competente in Acustica

Ing. Sebastiano Gatto

Ordine Ing. Prov. MB n°B2055

Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica: n. 1785

FIRMATO DIGITALMENTE

AOO CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Protocollo Arrivo N. 14692/2025 del 17-03-2025
Allegato 5 - Class. 6.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

INTEGRAZIONE 1

Modifica assetto degli edifici

In riferimento al progetto in oggetto, sono state apportate delle piccole modifiche inerenti l'assetto degli edifici, mentre le destinazioni d'uso non hanno subito modifiche.

Gli edifici residenziali, evidenziati in rosso alla pagina successiva, prevederanno massimo 4 piani fuori-terra, mentre l'edificio comunale avrà un piano fuori-terra.

Rispetto al progetto originario inoltre è diminuita la volumetria disponibile.

Non è stato definito l'utilizzo dell'edificio comunale. Al momento dovrebbe trattarsi di destinazione socio-assistenziale. Ovviamente se tale edificio sarà destinato ad attività impattanti, il committente dovrà redigere una nuova valutazione previsionale di Impatto Acustico specifica.





PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com





PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

Alla luce dei risultati ottenuta nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico redatta in data 04/05/2021 dal sottoscritto TCA ing. Sebastiano Gatto, si è verificato che le piccole modifiche sopraindicate non producono una variazione di quanto indicato in precedenza.

Il sottoscritto **Ing. Sebastiano Gatto**, tecnico competente in acustica E.N.TE.C.A. N. 1785, conferma che il progetto del **Piano Attuativo denominato M1-03**, con realizzazione di n°9 edifici residenziali ed un edificio comunale, nel comune di **Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Cevedale/Bassano**, è **COMPATIBILE** con il clima acustico della zona e **CONFORME** ai Limiti Acustici imposti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di **Cernusco sul Naviglio**.

La presente integrazione e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico sono basate su Valutazioni Previsionali. Si consiglia, ad avvenuta realizzazione del progetto, di eseguire una seconda campagna di misurazioni fonometriche per attestare il reale rispetto ai Limiti Acustici di Legge.

Trattandosi di piano attuativo, non sono stati ancora definiti sostanziali aspetti progettuali ed impiantistici e pertanto ogni committente dovrà provvedere a far redigere una Valutazione Previsionale di Clima Acustico per ogni edificio, nel caso in cui i futuri progetti si discosteranno da quanto indicato nella presente relazione.

Cernusco sul Naviglio, 17/04/2024

Tecnico Competente in Acustica

Ing. Sebastiano Gatto

Ordine Ing. Prov. MB n°B2055

Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica: n. 1785

FIRMATO DIGITALMENTE



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com


Iscrizione ad ENTECA del TCA:

ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Home Tecnici Competenti in Acustica Corsi Login

[/](#) / Tecnici Competenti in Acustica / Vista

Nº Iscrizione Elenco Nazionale	1785
Regione	Lombardia
Nº Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	GATTO
Nome	SEBASTIANO
Titolo di Studio	LAUREA - EDILIZIA - FACOLTA' DI INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA
Estremi provvedimento	N. 12714/2010
Luogo nascita	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Data nascita	13/09/1984
Codice fiscale	GTTSST84P13C523Z



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Progetto:	PIANO ATTUATIVO M1-03, CON REALIZZAZIONE DI N.8 EDIFICI RESIDENZIALI E DI N.1 EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD ASILO O SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Ubicazione:	VIA CEVEDALE / VIA BASSANO CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Committente:	CONSORZIO CEVEDALE - BASSANO Con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Giacomo Matteotti n°8 C.F. 11335430960

Tecnico Competente in Acustica

Ing. Sebastiano Gatto


Ordine Ing. Prov. MB n°B2055

T.C.C.A. Regione Lombardia DRL 12714/2010

Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica: n. 1785

FIRMATO DIGITALMENTE

AOO CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Protocollo Arrivo N. 14692/2025 del 17-03-2025
Allegato 5 - Class. 6.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica


Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

INDICE:

PREMESSA	Pag.3
Finalità della Valutazione previsionale del clima acustico	
DEFINIZIONI	Pag.6
Principali termini utilizzati	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.7
Valutazione Previsionale dell'Impatto e del clima Acustico	
DPCM 14 novembre 1997	pag.8
Valori limite delle sorgenti sonore	
DPR 142/2004	pag.11
Inquinamento acustico da traffico veicolare	
DPR 459/98	pag.13
Inquinamento acustico da infrastrutture ferroviarie	
REGIONE LOMBARDIA	pag.15
Normative regionali in materia di acustica	
RELAZIONE TECNICA	pag.16
Contenuti della relazione tecnica di Valutazione Previsionale di Clima Acustico	
IDENTIFICAZIONE DEL SITO	pag.17
Area d'intervento e area limitrofa	
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	pag.19
Bruel&Kjaer Fonometro 2250 Calibratore 4231	
DEFINIZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	pag.21
Caratterizzazione acustica dell'area di intervento	
RISULTATI DELLE MISURAZIONI	pag.25
Analisi della campagna di misure	
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	pag.31
Valutazioni, Misure di miglioramento	
VERIFICA RISPETTO VALORI LIMITE - CONCLUSIONI	
Compatibilità dell'intervento con la normativa vigente	pag.33
ALLEGATI	pag.34
Alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico	
ALLEGATO 1	pag.35
Certificati di taratura Fonometro e Calibratore	
ALLEGATO 2	pag.38
Nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale	



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - **email:** info@pianieprogetti.com

PREMESSA

Finalità della Valutazione previsionale del clima acustico

Lo scopo della presente relazione è quello di effettuare una verifica della compatibilità acustica dell'opera progettata con i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

Sarà necessario determinare lo stato di fatto acustico, verificando che l'intervento in oggetto sia inserito in un ambiente acustico che non presenti caratteristiche tali da pregiudicare lo svolgimento delle funzioni per esso previste. Come imposto dalla Legge n° 447/95, deve essere, cioè, predisposta la presente relazione di **"Valutazione Previsionale di Clima Acustico"**.

Entrando nel merito dell'opera oggetto della relazione, è opportuno indicare che trattasi di **Piano Attuativo** denominato **M1-03**, con realizzazione di **n°8 edifici residenziali** (di cui sette con tre piani fuori-terra ed uno con quattro piani fuori-terra) e **n.1 edificio comunale a destinazione asilo o servizi socio-sanitari**, nel comune di **Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Cevedale/Bassano**. Saranno inoltre realizzati nuovi parcheggi e nuove strade di accesso ad ogni lotto ed ogni edificio.

Per quanto concerne l'edificio comunale, al momento non è nota la futura destinazione d'uso. Per detto edificio si considera una destinazione d'uso tale da non comportare la necessità di realizzazione di valutazione di impatto acustico.


La committente dell'opera è il **CONSORZIO CEVEDALE-BASSANO**.

E' importante indicare che il progetto in oggetto è un Piano Attuativo. Pertanto, al momento si potrà procedere con una Valutazione Preliminare, andando ad indicare tipologie di edifici (per forma, dimensione, effettiva posizione) che potrebbero non corrispondere a quanto sarà progettato in futuro.

In particolare inoltre, per l'edificio comunale, la presente relazione prevede una destinazione di d'uso diversa tra quelle indicate all'art.8 della Legge 447/95.

Dunque, se il futuro progetto sarà difforme da quanto indicato nella presente relazione, sarà necessario, per il committente, far eseguire nuova Valutazione Previsionale di Clima Acustico Specifica, in riferimento alla Legge 447/95.

Di seguito si riporta la planimetria di progetto. Nei paragrafi successi verrà analizzato il progetto e verranno elaborati i vari studi ed analisi relativi alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico.



PIANI E PROGETTI S.A.S.


Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com





PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com



 N°7 Edifici residenziali con tre piani fuori terra

 nuovi parcheggi e nuove strade di accesso ad ogni lotto ed ogni edificio





DEFINIZIONI

Principali termini utilizzati

Valori limite di immissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (tali valori sono distinti in valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all'interno di ambienti abitativi).

Valori limite di emissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora.

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione.


Livello di rumore residuo (LR) : è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR).

Ambiente Abitativo: Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Rumore: Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Valutazione Previsionale dell'impatto e del clima Acustico

La normativa connessa al rumore ambientale ed in ambito lavorativo ha lo scopo di minimizzare i rischi per la salute dell'uomo ed il disturbo da esso arrecato, garantendo una migliore vivibilità degli ambienti lavorativi, abitativi e di svago.

Il rumore costituisce infatti un fattore di rischio sia dal punto di vista fisiologico (malattie professionali – ipoacusie) che psicologico (affaticamento, stress, danneggia la socializzazione e può rendere difficile la comunicazione verbale).

Di seguito si elencano le principali norme emanate dallo Stato Italiano in materia di rumore ambientale che costituiscono il quadro normativo di riferimento:

- **D.P.C.M. 1 marzo 1991** - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- **Legge 26 ottobre 1995 n° 447** - legge quadro sull'inquinamento acustico
- **D.P.C.M. 14 Novembre 1997** - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- **Decreto 16 marzo 1998 Ministero dell'ambiente** - tecniche rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
- **D.M. 11 dicembre 1996** - Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo.
- **D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459** - Inquinamento acustico derivante traffico ferroviario.
- **D.P.C.M. 31 marzo 1998** - criteri generali per l'esercizio dell'attività tecnico competente in acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, 447.
- **DPR 142 del 30/03/2004** - Disposizioni per il controllo e prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare.
- **D. Lgs. 194 del 19/08/2005** - Attuazione della direttiva 2002/49/ relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- **Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 41 e n. 42**




DPCM 14 novembre 1997

Valori limite delle sorgenti sonore

Con tale decreto vengono fissati i limiti delle diverse grandezze acustiche previste dalla legge quadro e le classi che devono essere previste nella elaborazione della zonizzazione acustica del territorio, come riportato nelle tabelle seguenti. Tali valori limite devono intendersi come livelli di pressione sonora ponderati A, relativi al tempo di riferimento, ovvero l'integrazione temporale del livello di pressione sonora si deve estendere alla durata del tempo di riferimento. I rilievi fonometrici atti alla determinazione dei valori da confrontare con i suddetti valori limite possono essere effettuati in continuo oppure mediante tecnica di campionamento.

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono le seguenti:

- **CLASSE I** - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc;
- **CLASSE II** - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **CLASSE III** - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- **CLASSE IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- **CLASSE V** - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- **CLASSE VI** - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi;



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

I limiti imposti da detto DPCM sono di seguito riportati:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (tab. C)

I valori **limite assoluti di immissione** si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti. Essi vengono misurati in corrispondenza delle facciate dell'edificio oggetto della presente relazione.

Classi	Destinazione d'uso	Tempo rif. Diurno (06.00÷22.00)	Tempo rif. Notturno (22.00÷06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree destinate ad uso residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV*	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DI EMISSIONE* (tab. B)


I valori limite di emissione si riferiscono al livello generato dai contributi delle singole sorgenti fisse che sviluppano una determinata rumorosità nell'area circostante alla sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in "corrispondenza" degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Classi	Destinazione d'uso	Tempo rif. Diurno (06.00÷22.00)	Tempo rif. Notturno (22.00÷06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree destinate ad uso residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV*	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI*

Vengono altresì definiti i Valori limite differenziali di immissione: essi sono **5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno**. Detti limiti non si applicano in zone esclusivamente industriali ed in caso di rumore trascurabile (a finestre aperte: $Leq < 50dB(A)$ nel periodo diurno e $Leq < 40dB(A)$ nel periodo notturno oppure a finestre chiuse: $Leq < 35dB(A)$ nel periodo diurno e $Leq < 25dB(A)$ nel periodo notturno)

(* I valori limite di emissione e differenziali devono essere verificati solo nelle Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico)



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

In particolare, in merito ai VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE è opportuno indicare quanto segue:

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C (valori limite assoluti di immissione)
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C (valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B (valori limite di emissione), allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C (valori limite assoluti di immissione), secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Pertanto:

- all'interno della fascia di pertinenza i limiti che l'infrastruttura deve rispettare sono quelli di fascia e non quelli della zonizzazione acustica (a meno che non sia una strada di tipo E o F); in pratica nella fascia di territorio più a ridosso dell'infrastruttura si presume che l'infrastruttura stessa sia un'importante – se non la principale – sorgente di rumore, per la quale vengono definiti limiti specifici; per le sorgenti di rumore diverse dall'infrastruttura (ad esempio attività industriali o produttive), invece, i limiti da rispettare continuano ad essere quelli della classificazione acustica comunale;
- all'esterno della fascia di pertinenza i limiti che l'infrastruttura deve rispettare sono quelli della zonizzazione acustica, in quanto allontanandosi dall'infrastruttura, dal punto di vista del rumore immesso nell'ambiente, essa diventa una delle molte sorgenti di rumore presenti (non più la principale) e il suo contributo si somma a quello delle altre sorgenti.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

DPR 142/2004

Inquinamento acustico da traffico veicolare

Il DPR n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" ha sostanzialmente completato il quadro normativo volto alla gestione delle diverse fonti di rumore.


Tale decreto, distinguendo tra strade di nuova realizzazione e strade esistenti, individua per ciascuna categoria di strada (secondo quanto previsto dal codice della strada) l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica e i limiti diurni e notturni che all'interno di essa devono essere rispettati, distinti a seconda del tipo di ricettori.

Il concetto di fascia di pertinenza acustica, già presente nel decreto sul rumore ferroviario (DPR 459/1997), stabilisce che all'interno della propria fascia di pertinenza (di larghezza dipendente dal tipo di strada ed eventualmente raddoppiata in presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo) l'infrastruttura deve rispettare unicamente i limiti del decreto 142/2004, mentre al di fuori di tale fascia il rumore derivante da traffico veicolare è trattato come qualsiasi altra fonte di rumore, concorrendo pertanto, con tutte le altre fonti di rumorosità ambientale presenti, al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione previsti dal Piano comunale di classificazione acustica.

Va sottolineato che l'infrastruttura stradale non è tenuta al rispetto dei limiti differenziali.

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI (secondo D.M. 5.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A-Autostrada		250	50	40	65	55
B-Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150			65	55
D – Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale			
F – Locale		30				

Tabella 1 – Limiti acustici e fasce di rispetto per strade di nuova realizzazione
(* per le scuole vale solo il periodo diurno)



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori		
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	
A-Autostrada		fascia A: 100	50	40	70	60	
		fascia B: 150			65	55	
B-Extraurbana principale		fascia A: 100	50	40	70	60	
		fascia B: 150			65	55	
C-Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	fascia A: 100	50	40	70	60	
		fascia B: 150			65	55	
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	fascia A: 100	50	40	70	60	
		fascia B: 50			65	55	
D – Urbana di scorriamento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60	
	Db (tutte le altre strade urbane di scorriamento)	100			65	55	
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale				
F – Locale		30					

Tabella 2 – Limiti acustici e fasce di rispetto per strade esistenti
(* per le scuole vale solo il periodo diurno)

Due elementi previsti dal decreto che vale la pena sottolineare sono quelli relativi ai ricettori.


Per quanto riguarda gli interventi sui ricettori, infatti, il DPR 142/04 prevede che, qualora i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero considerazioni di natura tecnica, economica, ambientale, evidenzino l'opportunità di procedere a interventi di risanamento acustico diretti sui ricettori, possono essere derogati i valori limite da rispettare in facciata, purché siano rispettati valori limite all'interno degli ambienti abitativi e purché sia assicurato il rispetto dei seguenti limiti (da misurare all'intero a finestre chiuse):

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Relativamente ai nuovi ricettori in prossimità di infrastrutture esistenti, infine, il titolare del permesso di costruire deve farsi carico degli interventi da porre in essere a garanzia del rispetto dei limiti.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

DPR 459/98

Inquinamento acustico da infrastrutture ferroviarie

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459. Tale decreto individua le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, calcolate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e fissate in:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/ h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di **m 100, denominata fascia A**; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di **m 150, denominata fascia B**;
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.


All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h:

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno);
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della **fascia A** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della **fascia B** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).


Qualora i valori sopraindicati e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad **interventi diretti sui ricettori**, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Riepilogo valori limite di cui al DPR 458/98:

Tipo di infrastruttura Aampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65 55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	fascia A: 100 m	50	40	70 60
	fascia B: 150 m			65 55
Infrastrutture esistenti	fascia A: 100 m	50	40	70 60
	fascia B: 150 m			65 55

(* per le scuole vale solo il periodo diurno)



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

REGIONE LOMBARDIA

Normative regionali in materia di Acustica

Di seguito sono riportate le principali leggi nel campo dell'Acustica Ambientale vigenti in Regione Lombardia:

- **Dgr 11/10/05 n. 808.** Rumore aeroportuale
- **Dgr 13/12/02 n. VII/11582.** Relazione biennale sullo stato acustico del comune
- **Dgr 12/7/02 n. V/9776.** Classificazione acustica comunale
- **Dgr 8/3/02 n. 7/8313.** Documentazione di previsione e valutazione impatto acustico
- **Dgr 16/11/01 n. VII/6906.** Piani di risanamento acustico delle imprese
- **Legge 10/8/01 n. 13.** Legge quadro.
- **R.Reg. 21/1/00 n.1.** Requisiti e domande tecnici competenti in acustica
- **Dgr 9/2/96 n. 8945, Dgr 17/5/96 n. VI/13195, Dgr 12/11/98 n. VI/39551**
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica
- **D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217** Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002 n. VII/8313
- **D.g.r. del 04/12/2017 n. X/7477** Modifica dell'allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi
- **Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11**




RELAZIONE TECNICA

Contenuti della relazione tecnica di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

Come indicato nel D.G.R. del 04/12/2017 n. X/7477, la valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, c. 3, della legge 447/95 e art. 5, c. 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95.

La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica


Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

IDENTIFICAZIONE DEL SITO


Area d'intervento e area limitrofa

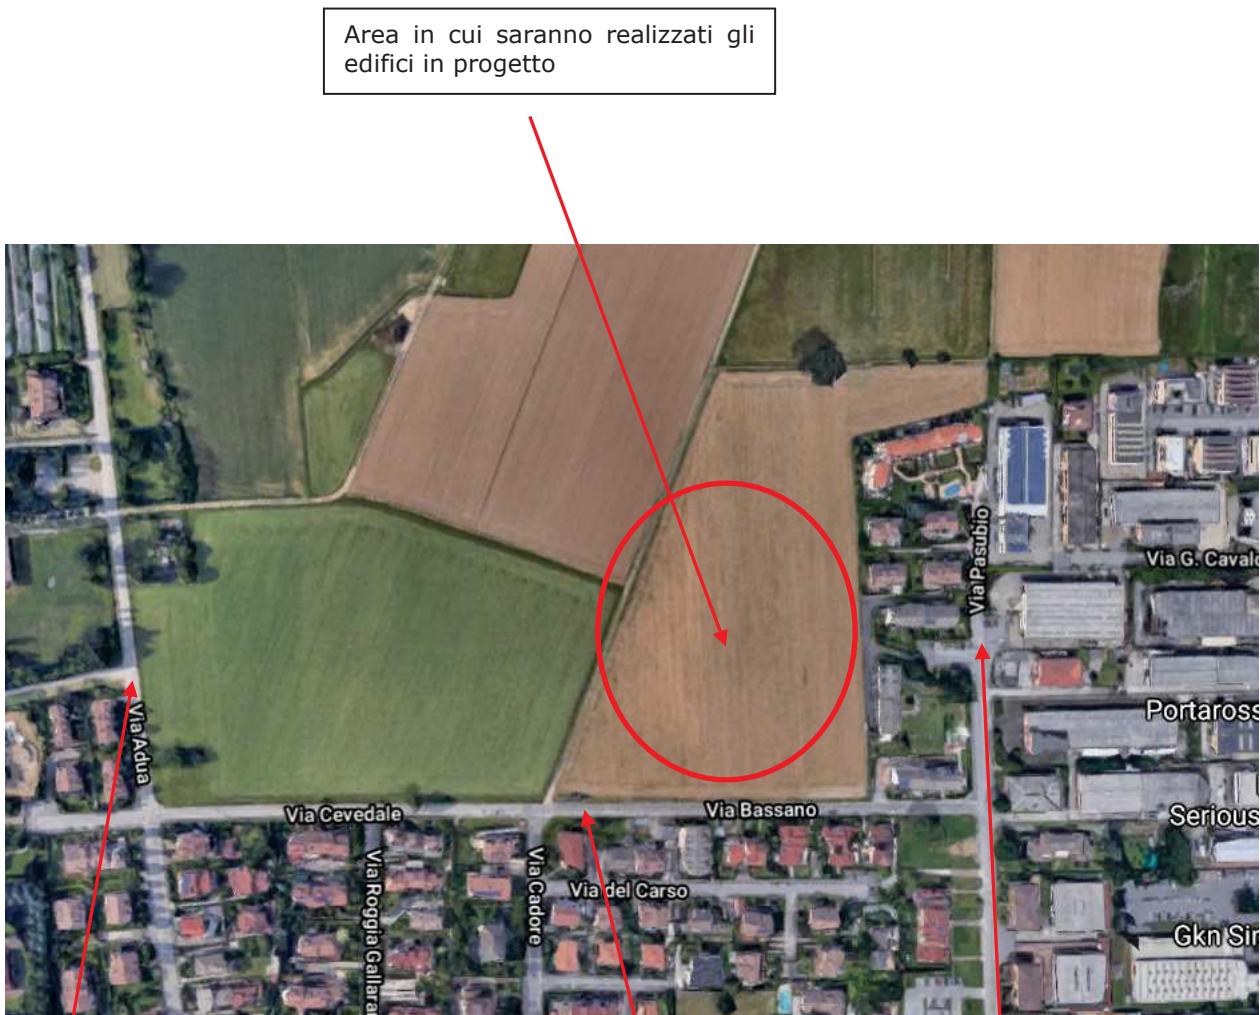

Via Adua: strada ad intensità di traffico bassa durante il periodo diurno e durante il periodo notturno.

Via Cevedale e via Bassano: strade ad intensità di traffico bassa durante il periodo diurno e molto bassa durante il periodo notturno.

Via Pasubio: strada ad intensità di traffico bassa durante il periodo diurno e molto bassa durante il periodo notturno.



PIANI E PROGETTI S.A.S.


Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

Estratto della zonizzazione acustica del Comune di Cernusco sul Naviglio:

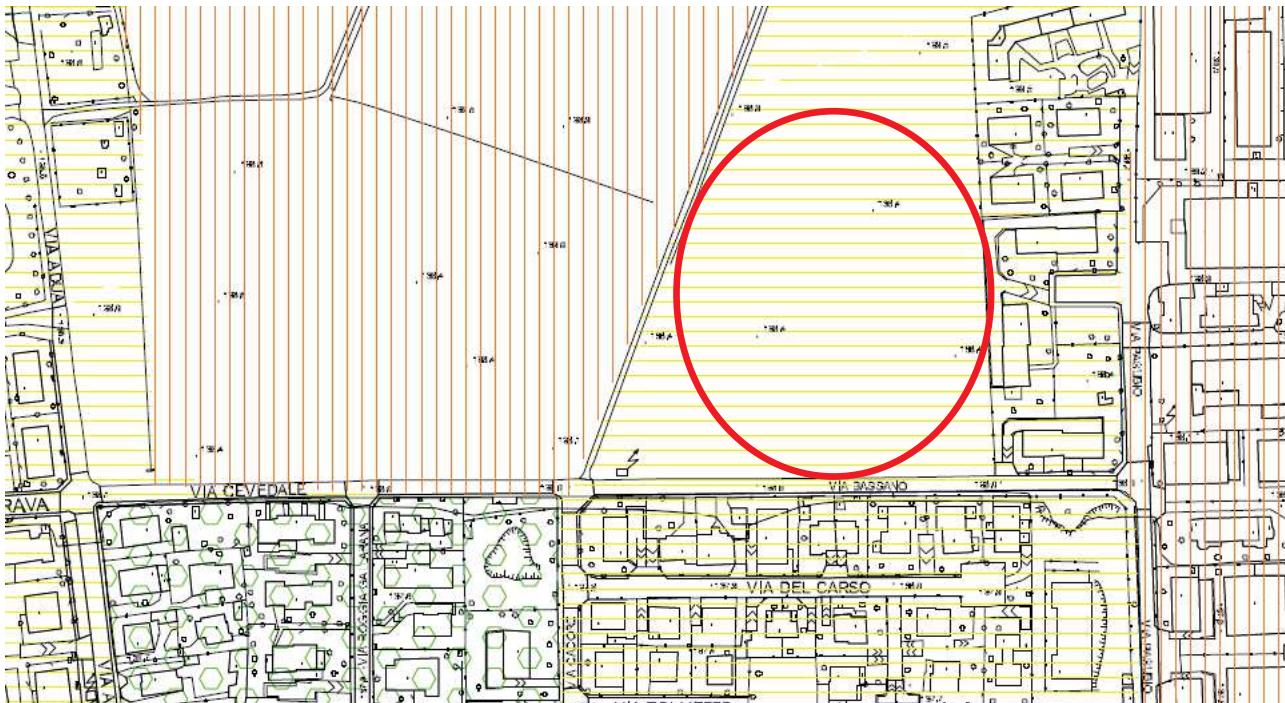

Zone Acustiche	Limiti di immissione		Limiti di emissione	
	periodo diurno (06.00-22.00)	periodo notturno (22.00-06.00)	diurno	notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV - Aree di Intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente Industriali	70 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente Industriali	70 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)


L'area dove saranno ubicati gli edifici in oggetto (via Bassano), ricade nella CLASSE III – Aree di tipo misto.

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE:

periodo diurno 60 dB(A)

periodo notturno 50 dB(A)

Il piano attuativo prevede anche un'area su via Cevedale, sita nella CLASSE IV, ma in tale area non sono previsti edifici.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Brue&Kjaer Fonometro 2250 Calibratore 4231


La catena strumentale di misurazione del rumore utilizzata risulta essere così costituita:

1. Fonometro integratore e analizzatore di spettro in tempo reale serie **Investigator 2250** costruito dalla **Brue & Kjaer** che soddisfa quanto richiesto dal decreto 16/03/98 sulle misure ambientali e cioè:
 - Precisione: classe 1 (IEC 651 & 804) tolleranza 0,7 dB, marcature CE,
 - analisi in bande d'ottava da 16 Hz a 16 kHz e da 6,3 Hz a 20 kHz in bande di 1/3 d'ottava. Omologato classe 1.
 - Gamma operativa lineare di 120 dB, Ponderazioni in frequenza A, C
 - Applicazione BZ7203 per analisi profili sonori in banda larga.
 - Acquisizione in banda larga contemporaneamente con costanti di Tempo Fast, Slow, Impulse, Peak.
 - Analizzatore statistico con determinazione di distribuzione di livello in bande d'ottava o 1/3 d'ottava, distribuzione cumulativa, parametri statistici LN.
 - Memorizzazione della time-history con capacità di memorizzazione > a 7 giorni con tempi di 1 s.
 - Registrazione del segnale audio comandata manualmente o in modo automatico mediante livello di trigger impostato sia su DAT che in formato WAVE su PC.
2. **Software Evaluator** per trasferimento, visualizzazione, gestione dati in frequenza e nel tempo; ricerca automatica di toni puri ed impulsivi (DM 16/03/1998)
3. **Calibratore acustico Brue & Kjaer tipo 4231**
4. **Microfono Brue & Kjaer tipo 4189**
5. **Schermi antivento** della Brue & Kjaer.

La strumentazione viene tarata secondo quanto indicato dalle norme ed i certificati di taratura sono presenti in allegato. La catena di misura è compatibile con le condizioni meteorologiche riscontrate in loco, in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

Il microfono, dotato di cuffia antivento, è stato posizionato ad una distanza non inferiore a metri 1 da ostacoli riflettenti, ad un'altezza di circa 1.50 m.

Prima e dopo le misure, il fonometro è stato tarato mediante calibratore portatile, in nessun caso la differenza fra i valori misurati all'inizio e alla fine delle sessioni di



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)


Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

misure ha superato i $\pm 0,5$ dB(A) (requisito conforme a quanto indicato dall'art. 2 comma 3 D.M. 16/03/1998).

I rilievi di rumorosità tengono conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Sono inoltre stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate all'indagine.

Le misure sono state eseguite in condizioni meteo idonee alla acquisizione dei descrittori acustici, ovvero: cielo sereno, in assenza di precipitazioni atmosferiche, la velocità del vento era inferiore a 5 ms o non rilevabile.



DEFINIZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Caratterizzazione acustica dell'area di intervento

Il descrittore utilizzato per caratterizzare il clima acustico della zona interessata è il livello equivalente LAeq, TR relativo al tempo di riferimento TR.

Si riportano, ai fini esplicativi, le definizioni specificate per tali grandezze dal D.M. Ambiente del 16/03/98.

- **Tempo di riferimento – TR:** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è divisa in due tempi di riferimento, quello diurno, compreso fra le ore 6 e le 22, e quello notturno, compreso fra le ore 22 e le 6;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" relativo al tempo di riferimento TR:** la misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A nel periodo di riferimento TR può essere eseguita:
 - **Per integrazione continua:** il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'eventuale esclusione degli eventi anomali non rappresentativi delle condizioni oggetto di esame;
 - **Con tecnica di campionamento:** il valore viene ottenuto come media dei valori del livello continuo equivalente ponderata "A" relativo agli intervalli del tempo di osservazione (TO).


Al fine di caratterizzare la rumorosità contingente nell'area di studio si è predisposta una campagna di monitoraggio. Si è cercato un metodo di acquisizione dei dati che fosse il giusto compromesso fra tempi di misura, costi della rilevazione e grado di dettaglio, in modo da poter garantire una stima attendibile sull'andamento e la caratterizzazione del livello sonoro nel sito oggetto di osservazione.

Tutte le **misurazioni** sono state effettuate per integrazione continua, eseguendo un rilievo di **24 ore**, ad h pari a **4 m**.

Sono stati effettuati rilievi strumentali, **in prossimità delle posizioni delle future facciate degli edifici** oggetto della presente relazione, **più esposte alla rumorosità prodotta dalla via Bassano**.

Il fonometro è stato quindi posizionato nelle posizioni più sfavorite.

Onde garantire al lettore la massima agilità di consultazione, si è deciso di riportare il dettaglio delle varie sessioni di misura all'interno della presente relazione (vedi capitolo Risultati Delle Misurazioni), quindi si rimanda ad esso chiunque voglia compiere una indagine più approfondita.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com


La sintesi dei risultati complessivi è indicata di seguito:

Tipo di misura	Punto di misura	Data	TM	LAeq in dB(A)	LAeq in dB(A) arrotondato come da D. 16.3.98
DIURNO	R1	22 e 23 aprile 2021	16 ore	51,8	52,0
NOTTURNO*	R1		8 ore	40,5	40,5
NOTTURNO* (dalle ore 05 alle 06)	R1		1 ora	46,2	46,0

*A causa del cosiddetto "coprifuoco" dovuto alla pandemia Covid (dalle 22.00 alle 05.00), i risultati del periodo notturno potrebbero essere sottostimati. Per detto motivo come periodo notturno si utilizzerà il LAeq relativo al periodo dalle ore 05.00 alle ore 06.00, garantendo la verifica più restrittiva per il progetto in oggetto.

La misurazione sul campo ha confermato che le fonti principali di rumore per i ricettori sensibili sono le immissioni dovute dalla Rumorosità prodotta dalla via Bassano/Cedevale; strade con intensità di traffico bassa durante il periodo diurno e molto bassa durante il periodo notturno. Si riporta planimetria con indicate le posizioni in cui è stato posto il fonometro per eseguire i diversi rilievi fonometrici per la caratterizzazione del clima acustico.

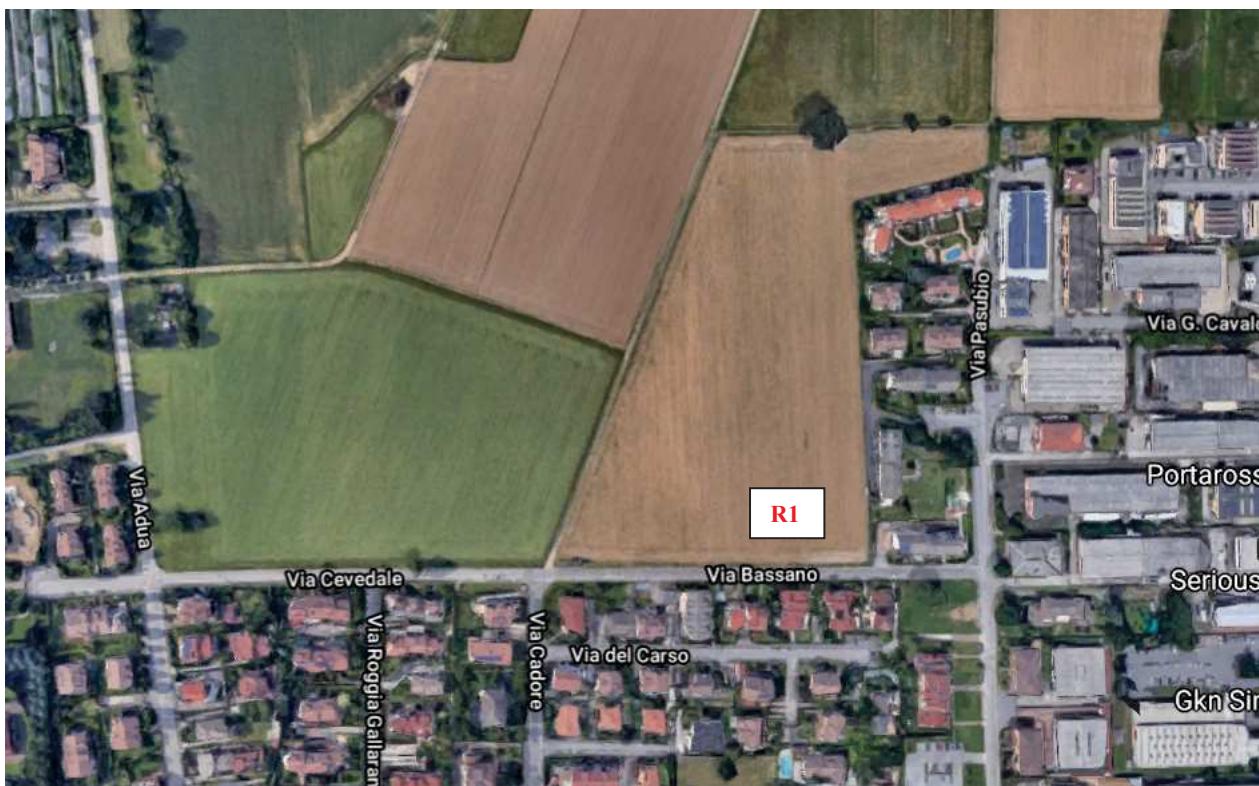



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com


Di seguito si riportano alcune immagini utili per caratterizzare la zona in oggetto:



Foto 1: Vista area in oggetto e fonometro posizionato in R1



Foto 2: Fonometro in R1, ad altezza 4 metri



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com



Foto 3: Stralcio via Bassano/Cevedale



Foto 4: Stralcio via Bassano/Cevedale e vista area in oggetto



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

RISULTATI DELLE MISURAZIONI


Analisi della campagna di misure

R1 diurno:




R1 DIURNO Proprietà

Autore:	ING. SEBASTIANO GATTO
Soggetto:	Cernusco s/N - M1_03 Via Bassano

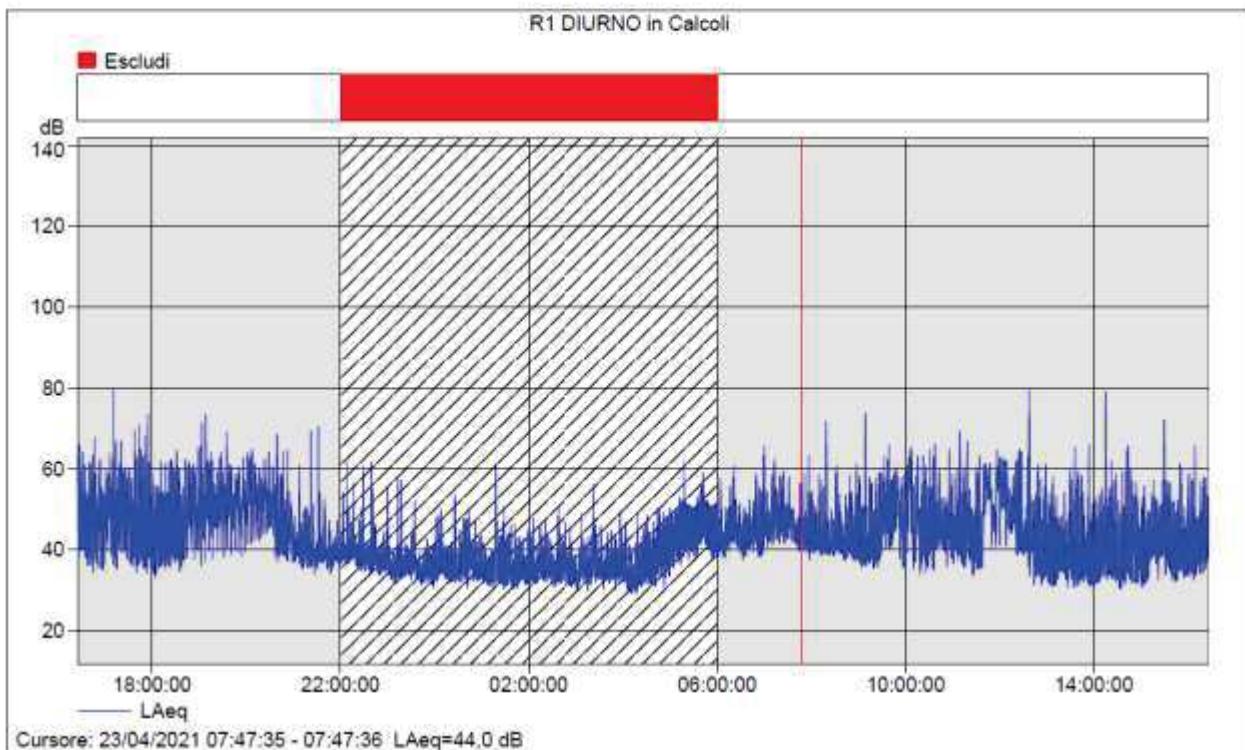

R1 DIURNO in Calcoli

Nome	Ora inizio	Ora termine	Durata	LAeq [dB]
Totale	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	16:00:00	51,8
Escludi	22/04/2021 22:00:00	23/04/2021 06:00:00	8:00:00	40,5
Senza marcatore	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	16:00:00	51,8
(Tutti) Escludi	22/04/2021 22:00:00	23/04/2021 06:00:00	8:00:00	40,5
Escludi	22/04/2021 22:00:00	23/04/2021 06:00:00	8:00:00	40,5




PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica


Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)


Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

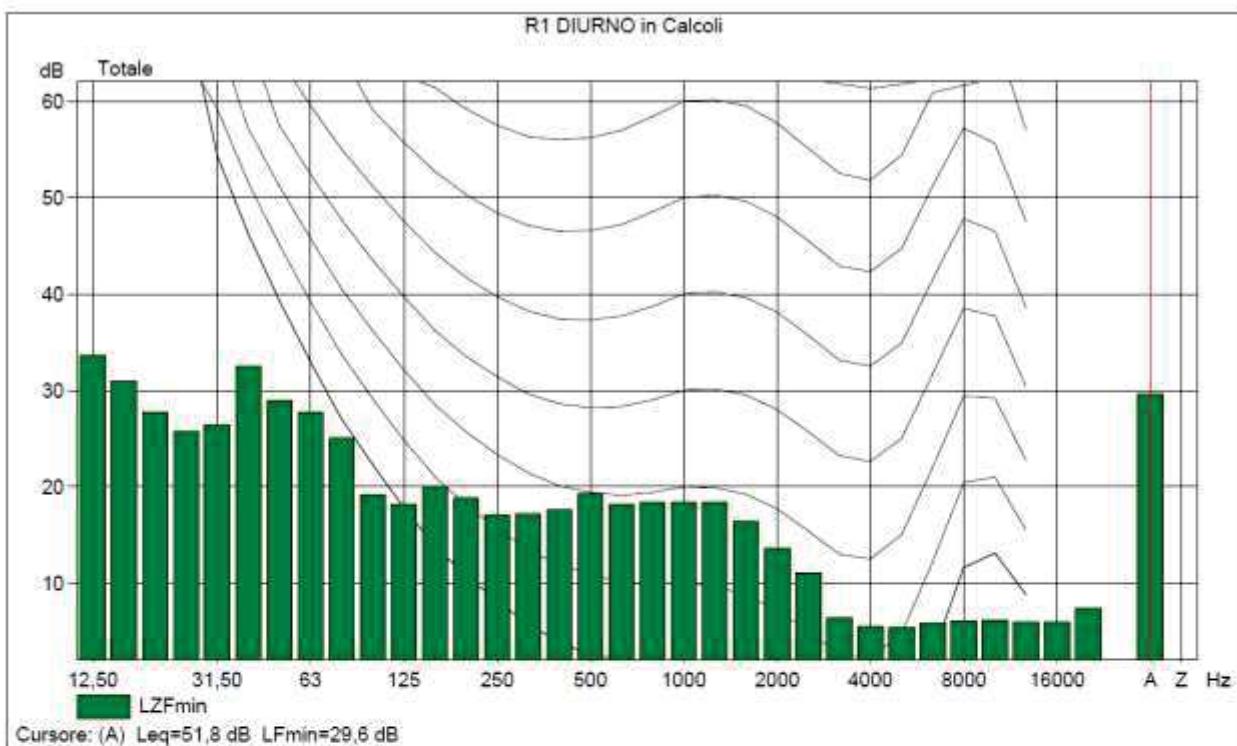

AOO CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Protocollo Arrivo N. 14692/2025 del 17-03-2025
Allegato 5 - Class. 6.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

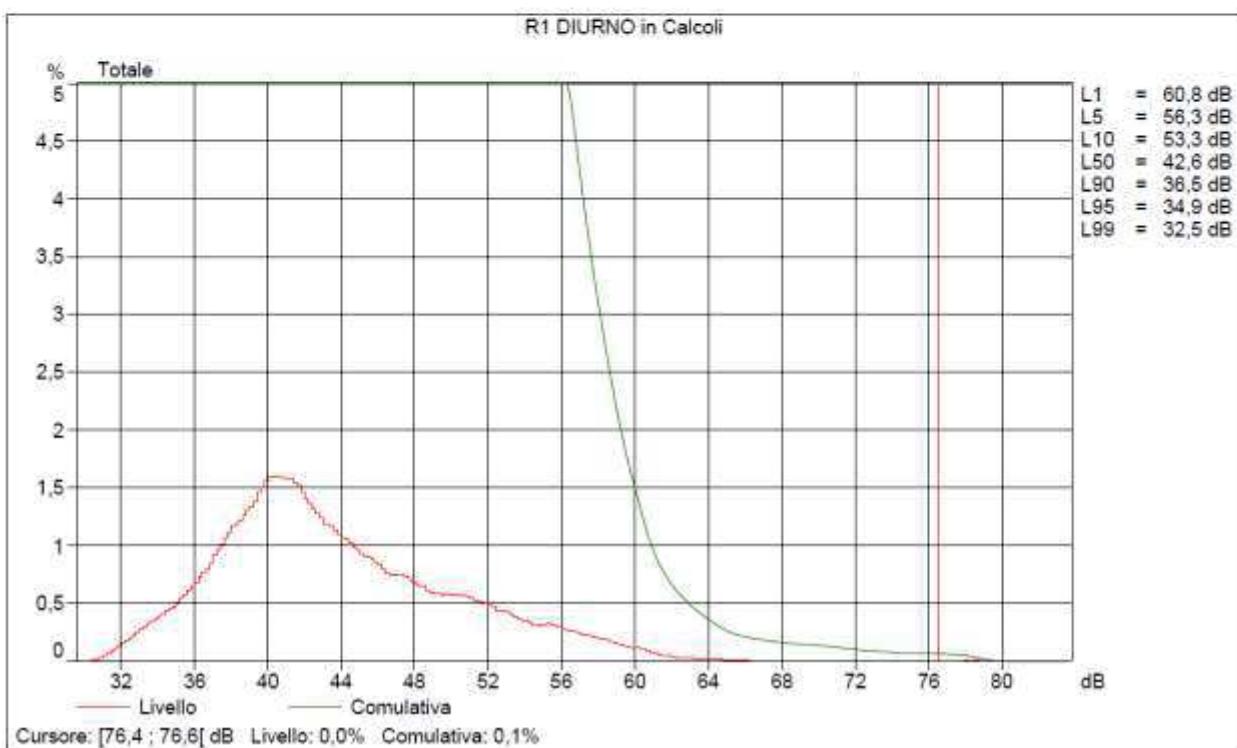



PIANI E PROGETTI S.A.S.


Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

R1 notturno:




R1 NOTTURNO Proprietà

Autore:	ING. SEBASTIANO GATTO
Soggetto:	%R1 DIURNO

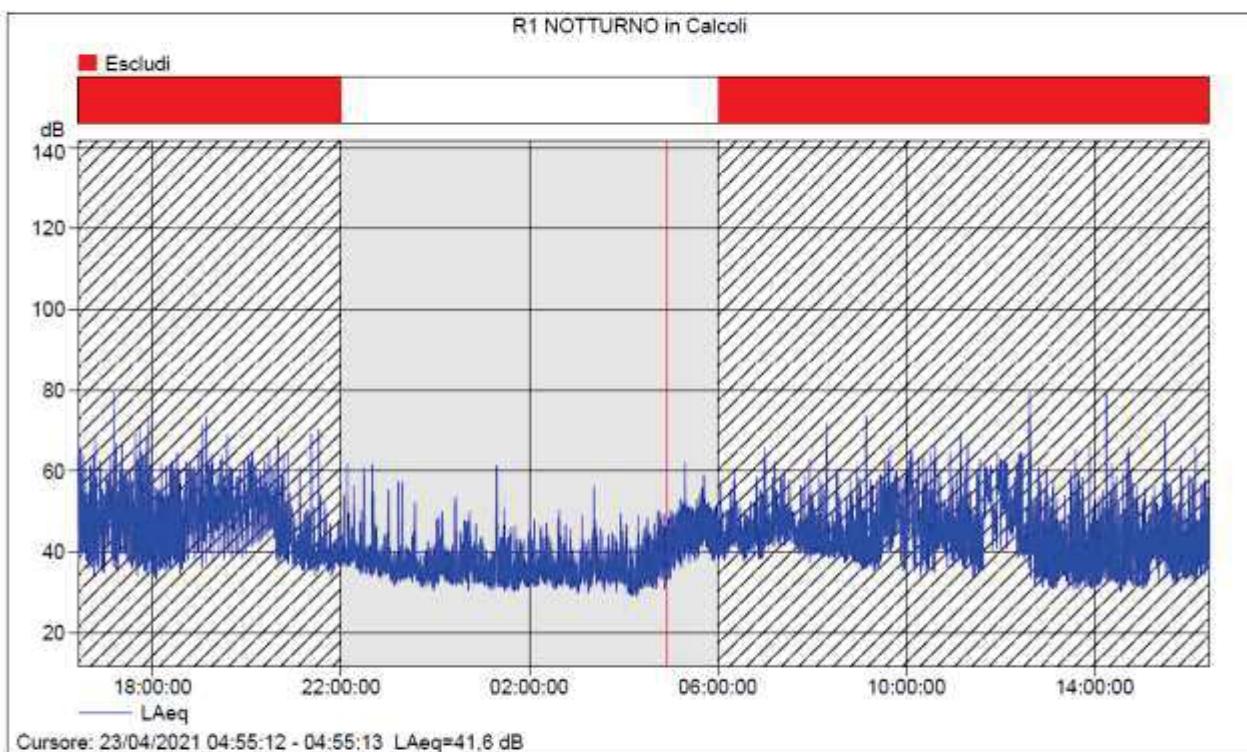

R1 NOTTURNO in Calcoli

Nome	Ora inizio	Ora termine	Durata	LAeq [dB]
Totale	22/04/2021 22:00:00	23/04/2021 06:00:00	8:00:00	40,5
Escludi	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	16:00:00	51,8
Senza marcatore	22/04/2021 22:00:00	23/04/2021 06:00:00	8:00:00	40,5
(Tutti) Escludi	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	16:00:00	51,8
Escludi	22/04/2021 16:25:07	22/04/2021 22:00:00	5:34:53	51,3
Escludi	23/04/2021 06:00:00	23/04/2021 16:25:07	10:25:07	52,1





PIANI E PROGETTI S.A.S.


Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

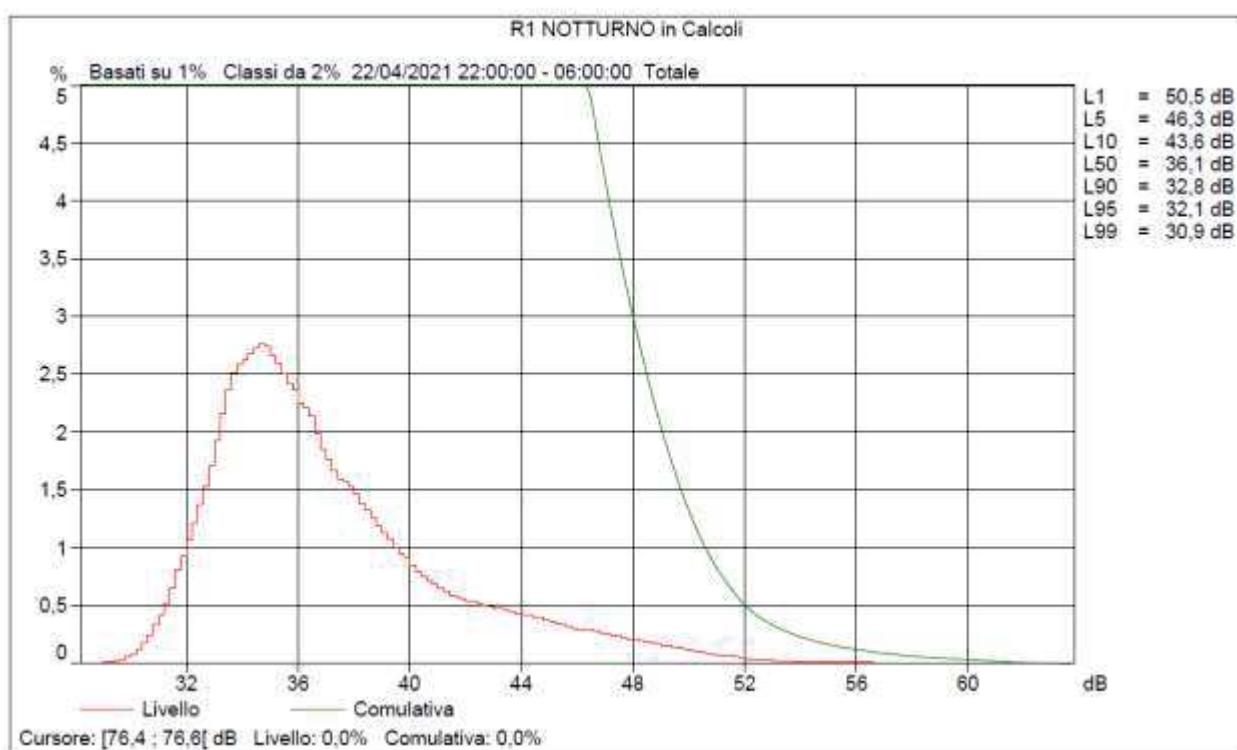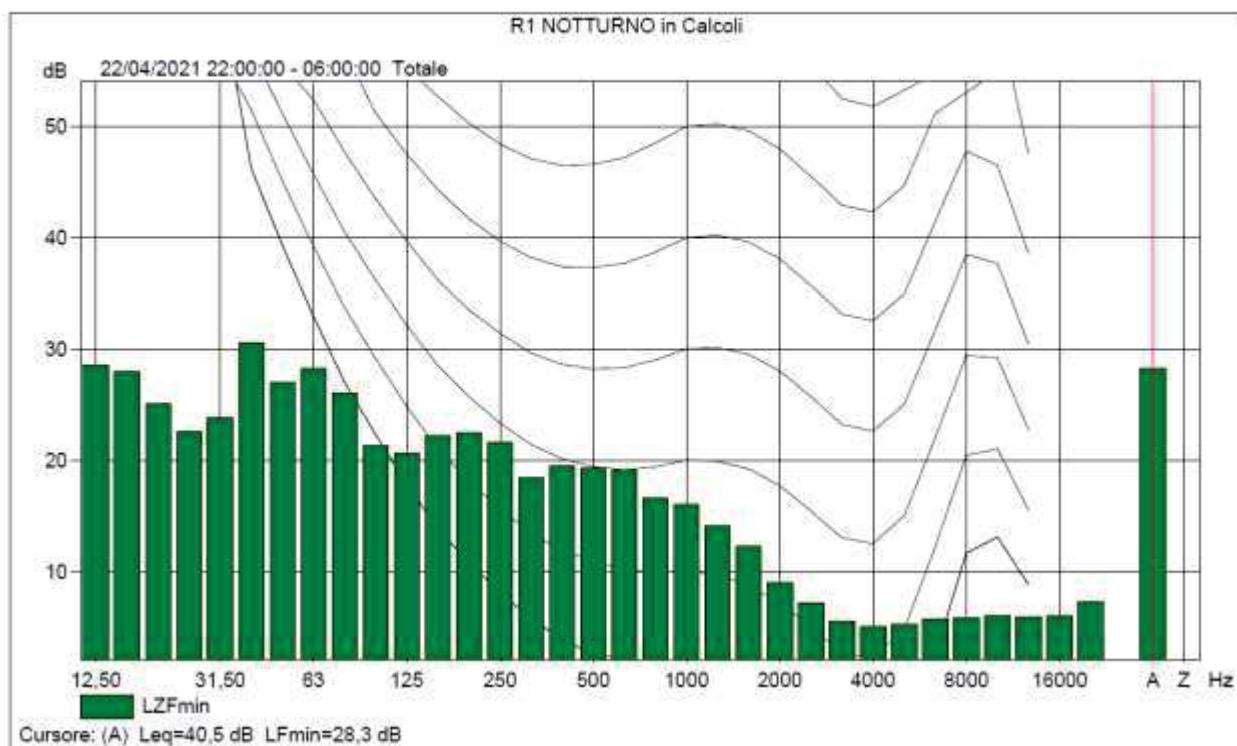



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)


Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

R1 notturno (alle ore 05.00 alle ore 06.00):




R1 NOTTURNO - 05,00 / 06,00 Proprietà

Autore:	ING. SEBASTIANO GATTO
Soggetto:	%R1 DIURNO

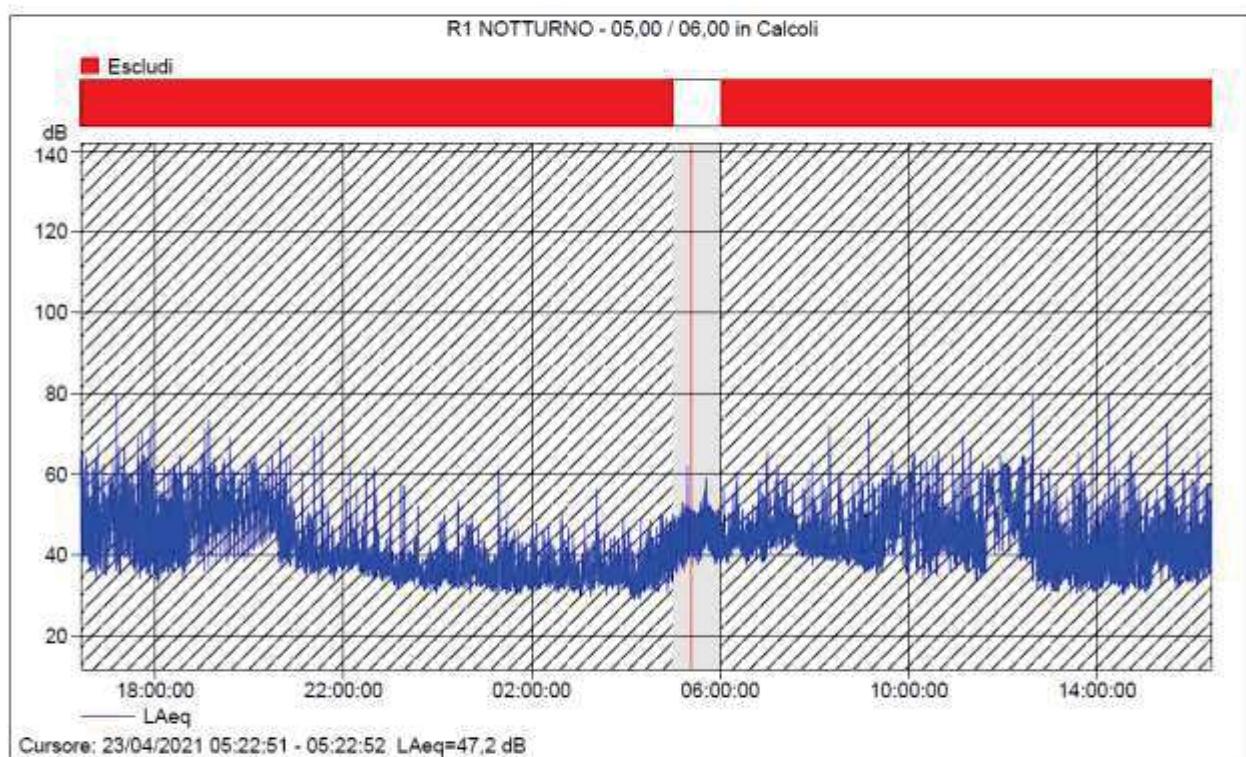

R1 NOTTURNO - 05,00 / 06,00 in Calcoli

Nome	Ora inizio	Ora termine	Durata	LAeq [dB]
Totale	23/04/2021 05:00:00	23/04/2021 06:00:00	1:00:00	46,2
Escludi	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	23:00:00	50,3
Senza marcatore	23/04/2021 05:00:00	23/04/2021 06:00:00	1:00:00	46,2
(Tutti) Escludi	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 16:25:07	23:00:00	50,3
Escludi	22/04/2021 16:25:07	23/04/2021 05:00:00	12:34:53	48,0
Escludi	23/04/2021 06:00:00	23/04/2021 16:25:07	10:25:07	52,1





PIANI E PROGETTI S.A.S.


Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

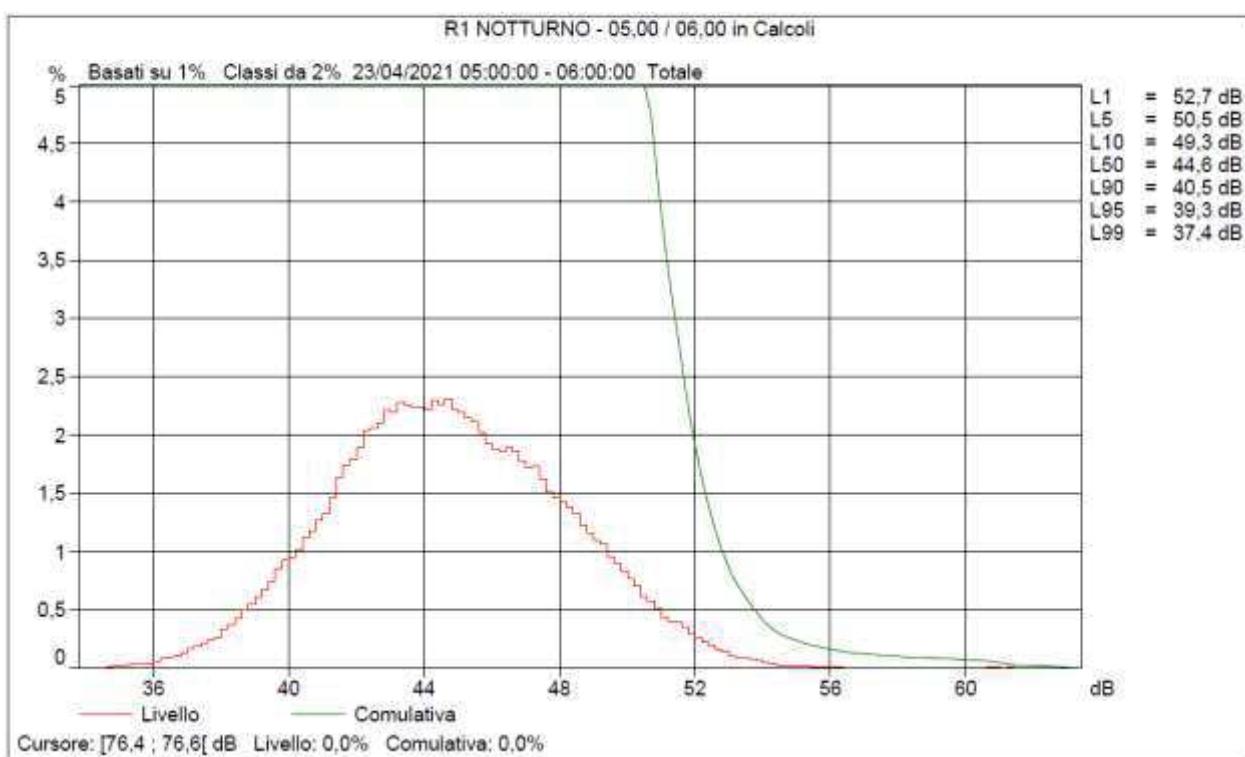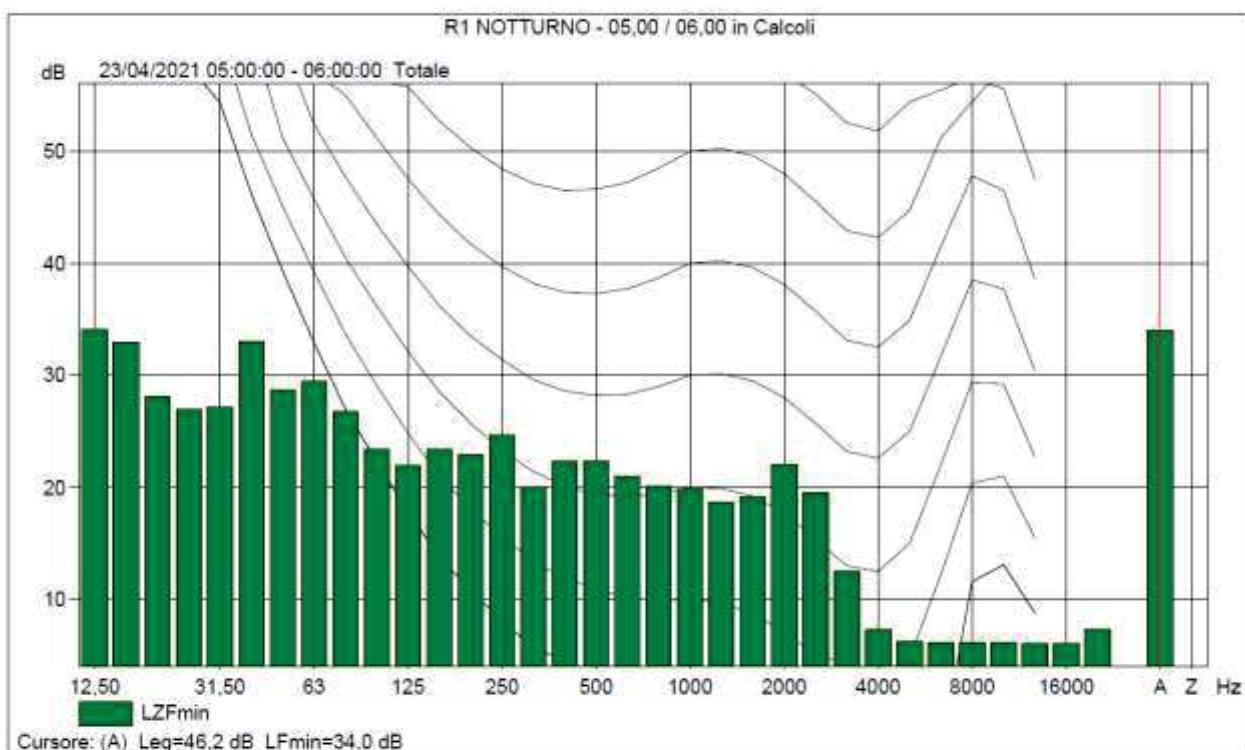



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Valutazioni, Misure di miglioramento

Valutazioni

La futura realizzazione degli edifici in oggetto non genererà aumenti del clima acustico attuale. E' opportuno, però, stimare un possibile incremento della rumorosità dei nuovi parcheggi e delle strade per accedere ai lotti in oggetto.

PERIODO DIURNO - DALLE 06.00 ALLE 22.00 (RIF. R1)

Si presuppone un passaggio dal nuovo parcheggio, durante il periodo diurno di ulteriori 200 autoveicoli di circa 65 dB(A) cadauno a ricettore.

I nuovi livelli equivalenti, durante il periodo diurno sono stimabili attraverso la seguente formula: $SEL = 10 \log (10^{6,5} \times 200) = 88,0 \text{ dB}$

$\text{Leq veicoli} = SEL - 10 \log(\text{tempo}) = 88,0 - 10 \log 57600 \text{ sec} = 40,4 \text{ dB(A)}$

Leq tot diurno = Leq ante opera (= rumorosità misurata in R1) + Leq strade/parcheggi = 52,0 dB(A) + 40,4 dB(A) = 52,3 dB(A) = 52,5 dB(A) arrotondato

PERIODO NOTTURNO - DALLE 22.00 ALLE 06.00 (RIF. R1)

Si presuppone un passaggio dal nuovo parcheggio, durante il periodo diurno di ulteriori 40 autoveicoli di circa 65 dB(A) cadauno a ricettore.

I nuovi livelli equivalenti, durante il periodo diurno sono stimabili attraverso la seguente formula: $SEL = 10 \log (10^{6,5} \times 40) = 81,0 \text{ dB}$

$\text{Leq veicoli} = SEL - 10 \log(\text{tempo}) = 81,0 - 10 \log 28800 \text{ sec} = 36,4 \text{ dB(A)}$


Leq tot notturno = Leq ante opera (= rumorosità misurata in R1) + Leq strade/parcheggi = 46,0 dB(A) + 36,4 dB(A) = 46,5 dB(A)

Misure di miglioramento

Al momento non risulta necessaria e/o obbligatoria alcuna misura atta a mitigare la rumorosità nei confronti dell'edificio in oggetto.

Si fa altresì presente che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", in ordine alla tipologia costruttiva, ai materiali utilizzati e agli impianti installati.

Qualsiasi macchinario da installare in esterno (es. condizionatori, pompe di calore), dovrà prevedere livelli di rumorosità tali per cui non saranno generati aumenti del clima acustico attuale.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica


Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

Dovrà essere eseguito idoneo studio in merito da parte del committente e se necessario, intorno a tali macchinari andranno eseguite idonee schermature e/o barriere acustiche e/o cassonetti isolanti.

I macchinari da installare dovranno rispettare i limiti acustici (Emissioni, Immissioni e Differenziali) nei confronti dei ricettori sensibili limitrofi (per la classe III e II) identificati nelle residenze adiacenti e dovranno inoltre rispettare anche il sopracitato DPCM 05-12-97 per gli abitanti dell'edificio in oggetto. Andranno quindi installati anche idonei giunti antivibranti ed ogni accorgimento tale per garantire il massimo comfort acustico agli abitanti.



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

VERIFICA RISPETTO VALORI LIMITE

Compatibilità dell'intervento con la normativa vigente

Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei LAeq misurati e LAeq stimati, a seguito della realizzazione dei nuovi parcheggi e delle strade per accedere ai lotti in oggetto, i quali sono messi a confronto rispetto ai LAeq limite imposti dalla Zonizzazione Acustica Comunale (valori limite assoluti di immissione):

Punto di rilievo	Tipo misura	Situazione	LAeq Misurato o Calcolato	LAeq limite Classe III	Risultato
Facciata edificio (R1)	diurno	Attuale misurata sul campo	52,0 dB(A)	60 dB(A)	VERIFICATO
Facciata edificio (R1)	diurno	Futura. Stima post opera	52,5 dB(A)	60 dB(A)	VERIFICATO
Facciata edificio (R1)	notturno	Attuale misurata sul campo	46,0 dB(A)	50 dB(A)	VERIFICATO
Facciata edificio (R1)	notturno	Futura. Stima post opera	46,5 dB(A)	50 dB(A)	VERIFICATO

Alla luce dei risultati ottenuti dall'indagine fonometrica e dalla relativa elaborazione dei dati, si è verificato che **i valori assoluti di immissione (DPCM 14.11.97)** risultano essere sempre **inferiori ai valori limite** della **classe III** di riferimento comunale.

A seguito dell'incarico ricevuto dal **Consorzio Cevedale-Bassano**, il sottoscritto **Ing. Sebastiano Gatto**, tecnico competente in acustica E.N.TE.C.A. N. 1785

dichiara

che il progetto del Piano Attuativo denominato **M1-03**, con realizzazione di n°8 edifici residenziali ed un edificio comunale ad uso asilo o servizi socio-sanitari, nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Cevedale/Bassano, è **COMPATIBILE** con il clima acustico della zona e **CONFORME** ai Limiti Acustici imposti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cernusco sul Naviglio.

La presente relazione si basa su calcoli e simulazioni previsionali. Qualora il futuro progetto dovesse essere difforme da quanto indicato nella presente relazione, sarà necessario, per il committente, far eseguire nuova Valutazione Previsionale di Clima Acustico. Si consiglia, successivamente, ad avvenuta realizzazione del progetto, di eseguire una seconda campagna di misurazioni fonometriche per attestare il reale rispetto ai Limiti Acustici di Legge.

Cernusco sul Naviglio, 04/05/2021


Tecnico Competente in Acustica

Ing. Sebastiano Gatto

Ordine Ing. Prov. MB n°B2055

Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica: n. 1785

FIRMATO DIGITALMENTE



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

ALLEGATI


Alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Costituiscono parte integrante della valutazione previsionale del clima acustico, gli allegati di seguito riportati:

ALLEGATO 1 Certificati di taratura Fonometro e Calibratore

ALLEGATO 2 Nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale

AOO CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Protocollo Arrivo N. 14692/2025 del 17-03-2025
Allegato 5 - Class. 6.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

ALLEGATO 1

Certificati di taratura Fonometro, Filtri e Calibratore



Sky-lab S.r.l.

Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 163

Pagina 1 di 8
Page 1 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 22647-A Certificate of Calibration LAT 163 22647-A

- data di emissione	2020-05-12
- cliente	MEDIZZA ING. MARCO
- destinatario	21013 - GALLARATE (VA)
- receiver	MEDIZZA ING. MARCO
- richiesta	21013 - GALLARATE (VA)
- applicazione	218/20
- in data	2020-05-05
date	

Si riferisce a

Referring to	
- oggetto	Fonometro
- item	
- costruttore	Brüel & Kjaer
- manufacturer	
- modello	2250
- model	
- matricola	2747773
- serial number	
- data di ricevimento oggetto	2020-05-08
- date of receipt of item	
- data delle misure	2020-05-12
- date of measurements	
- registro di laboratorio	Reg. 03
laboratory reference	

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.


The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com



Sky-lab S.r.l.

Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 163

Pagina 1 di 6
Page 1 of 6

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 22648-A Certificate of Calibration LAT 163 22648-A

- data di emissione date of issue	2020-05-12
- cliente customer	MEDIZZA ING. MARCO
- destinatario receiver	21013 - GALLARATE (VA)
- richiesta application	MEDIZZA ING. MARCO
- In data date	21013 - GALLARATE (VA)
- richiesta application	218/20
- In data date	2020-05-05

Si riferisce a
Referring to:

- oggetto item	Filtri 1/3
- costruttore manufacturer	Brüel & Kjaer
- modello model	2250
- matricola serial number	2747773
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-05-08
- data delle misure date of measurements	2020-05-12
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and International standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com



Sky-lab S.r.l.

Area Laboratori

Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Tel. 039 5783463

skylab.turatura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 163

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 22646-A Certificate of Calibration LAT 163 22646-A

- data di emissione date of issue	2020-05-12
- cliente customer	MEDIZZA ING. MARCO
- destinatario receiver	21013 - GALLARATE (VA)
- richiesta application	MEDIZZA ING. MARCO
- in data date	218/20
- in data date	2020-05-05

Si riferisce a

Referring to	
- oggetto item	Calibratore
- costruttore manufacturer	Brüel & Kjaer
- modello model	4231
- matricola serial number	2730457
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-05-08
- data delle misure date of measurements	2020-05-12
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.


The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre



PIANI E PROGETTI S.A.S.

Progettazione - Sicurezza - Acustica

Sede Legale: Via Pascoli, 25 – 20876 Ornago (MB)

Sede Operativa: P.zza Risorgimento, 5 / Via Caravaggio – 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel. e Fax: 02/9232930 - email: info@pianieprogetti.com

ALLEGATO 2

Nomina Tecnico Competente in Acustica

ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Home
Tecnici Competenti in Acustica
Corsi
Login

[Tecnici Competenti in Acustica](#) Vista

N° Iscrizione Elenco Nazionale	1785
Regione	Lombardia
N° Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	GATTO
Nome	SEBASTIANO
Titolo di Studio	LAUREA - EDILIZIA - FACOLTA' DI INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA
Estremi provvedimento	N. 12714/2010
Luogo nascita	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Data nascita	13/09/1984
Codice fiscale	GTT55TB4P13C523Z